



LABORATOR DE MEDIUBIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcători, Nr. 6

Ploiești, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408

Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, laborator acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile și abilitat pentru determinări de noxe profesionale

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

!! NOU !! Laboratorul este acreditat RENAR și pentru prelevarea probelor de apă !! NOU !!

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 9022 AMC/AMM
Dată emiterie raport: 14.09.2020

Detalii

Beneficiar: SC APA TALEA SRL, ZONA INDUSTRIALA NORD, F.S., FN 105700, COMARNIC
Nr. comandă/contract: Comanda 2464 din 07.09.2020
Tip probă: Apă minerală - de izvor
Locul prelevării probei: Produs finit 5 Litri- APA TALEA
Data prelevării/primirii probei: **08.09.2020 / 08.09.2020**
Data efectuării încercărilor: 08.09.2020 - 11.09.2020
Codul probei: 9022 AMC/AMM
Metoda de prelevare: -
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevată de beneficiar care își asumă întreaga răspundere cu privire la data, locul și modul de prelevare al probei. Lot 5028/07.09.2020

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare obținută	Valoare max conf H.G. 1020/2005
Ape minerale - Analize fizico-chimice					
1	Amoniu	SR ISO 7150-1/2001	mg/l	0,074	-
2	Azotati	SR ISO 7890-3/2000	mg/l	12,829	-
3	Azotiti	SREN26777/2002	mg/l	<0,05	-
Ape minerale - Analize microbiologice					
4	Bacterii coliforme	SREN ISO 9308-1/2015	UFC/250ml	Absent	Absent
5	Escherichia coli	SREN ISO 9308-1/2015	UFC/250ml	Absent	Absent
6	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SREN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	100
7	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SREN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	20
8	Pseudomonas aeruginosa	SREN ISO 16266/2008	UFC/250ml	Absent	Absent
9	Streptococi fecali	SREN ISO 7899-2/2002	UFC/250ml	Absent	Absent


NOTE:

1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
3. Valoarea <0,05 este sub limita de determinare a metodei
4. Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții și ale standardelor: SR EN 26777/2002/C91:2006, SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017, SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017

OBSERVAȚII:

Șefi laboratoare

ing. chim. Evelina Adina Nitu
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

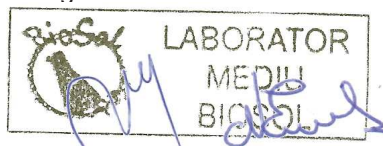

Întocmit

biolog Luminita Ierkan



LABORATOR DE MEDIUBIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcători, Nr. 6

Ploiești, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408

Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, laborator acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Ministerul Sănătății și pentru monitorizarea calității apei potabile și abilitat pentru determinări de noxe profesionale

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

!! NOU !! Laboratorul este acreditat RENAR și pentru prelevarea probelor de apă !! NOU !!

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 9025 AMC/AMM
Dată emiterie raport: 17.09.2020

Detalii

Beneficiar: SC APA TALEA SRL, ZONA INDUSTRIALA NORD, F.S., FN 105700, COMARNIC
Nr. comandă/contract: Comanda 2464 din 07.09.2020
Tip probă: Apă minerală - sursă
Locul prelevării probei: SURSA- IZVORUL TALEA
Data prelevării/primirii probei: **08.09.2020 / 09.09.2020**
Data efectuării încercărilor: 09.09.2020 - 12.09.2020
Codul probei: 9025 AMC/AMM
Metoda de prelevare: -
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevată de beneficiar care își asumă întreaga răspundere cu privire la data, locul și modul de prelevare al probei

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare obținută	Valoare max conf H.G. 1020/2005
Ape minerale - Analize fizico-chimice					
1	Amoniu	SR ISO 7150-1/2001	mg/l	0,071	-
2	Azotati	SR ISO 7890-3/2000	mg/l	10,303	-
3	Azotiti	SREN26777/2002	mg/l	<0,05	-
Ape minerale - Analize microbiologice					
4	Bacterii coliforme	SREN ISO 9308-1/2015	UFC/250ml	Absent	Absent
5	Escherichia coli	SREN ISO 9308-1/2015	UFC/250ml	Absent	Absent
6	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SREN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	20
7	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SREN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	5
8	Pseudomonas aeruginosa	SREN ISO 16266/2008	UFC/250ml	Absent	Absent
9	Streptococi fecali	SREN ISO 7899-2/2002	UFC/250ml	Absent	Absent


NOTE:

1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
3. Valoarea <0,05 este sub limita de determinare a metodei
4. Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții și ale standardelor: SR EN 26777/2002/C91:2006, SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017, SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017

OBSERVAȚII:

Șefi laboratoare

ing. chim. Evelina Adina Nitu
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

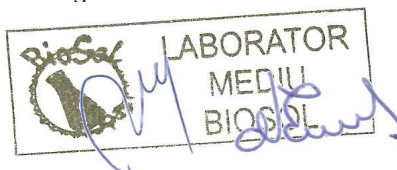

Întocmit

biolog Luminita Ierkan